


vPARK system konfiguration

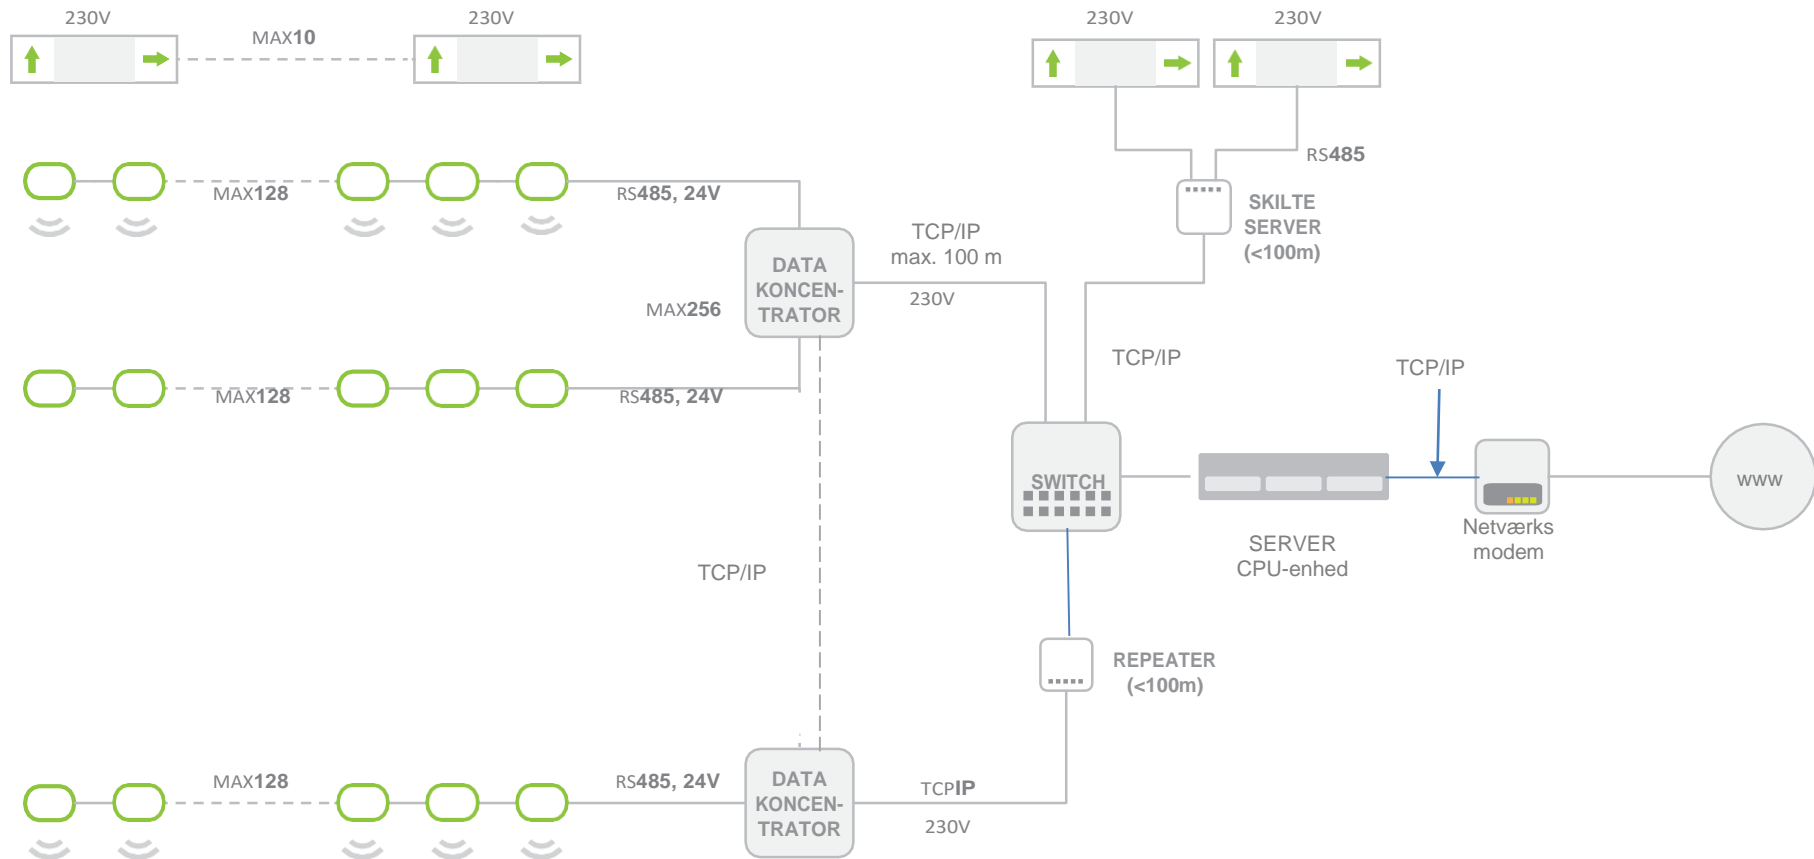

ULT sensorer

Kommunikation: RS485 (2-par tråd)
Power: 24 V, max 35mA
Max enheder pr bus: 128
Max. bus længde (RS485): ~500m

DATA koncentrator

Com. IN: TCP IP ethernet
Com. OUT: RS485 (2 par tråd)
Max. output buses: 2
Max. sensorer pr bus: 128

Max. sensorer totalt: 256
Max. dataconcentratorer: 48
AC input: 100 – 240V AC/5A; 50/60 Hz
DC output: 24V; 13A

LED display

Kommunikation: RS485 (2 par tråd)
Max. displays pr bus: 10
Max. bus længde (RS485): ~500m
Max. distance (TCP/IP): netværksserverer nødv.
AC input: 240V AC/5A; 50/60 Hz; max 27W
DC output: 24V; 1,1A